

Decyzja nr 24/2021
Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnik
z dnia 22.09.2021 roku



27.09.2021
P. Karaluz
TWA

w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu w kompleksach leśnych Stary Gaj oraz Dębówka w związku z wystąpieniem uszkodzeń drzewostanów od wiatru.

(Zn. spr.: NK.0210.2.20.2021)

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 oraz art. 35 ust.1 pkt 1, 2, 2a i 2c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1275 ze zm.) i § 22 ust.3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. postanawiam co następuje:

§ 1

Wprowadzam okresowy zakaz wstępu do lasu w związku z uszkodzeniem drzewostanów od wiatru i zaistnieniem zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego w następujących kompleksie leśnym:

- Uroczysko Stary Gaj - oddziały leśne 171-179 (227,41 ha, Gmina M. Lublin),

Szczegółowy zasięg określono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

§ 2


Zobowiązuję Leśniczego Leśnictwa Stary Gaj do oznakowania terenu objętego zakazem wstępu poprzez wywieszenie tablic zakazu wstępu do lasu zgodnych ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz. U. Nr 11, poz. 39).

§ 3

Zobowiązuję pracowników Straży Leśnej do wzmoczenia patroli w rejonie objętym okresowym zakazem wstępu do lasu w celu, ochrony zdrowia i życia ludzkiego przed niebezpieczeństwem wynikającym z przebywania na terenie uszkodzonego drzewostanu a także ochrony mienia terenów objętych zniszczeniami.


§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem 23.09.2021 r. i obowiązuje do 15.10.2021 r.





NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Świdnik
mgr inż. Adam Kot


Uszkodzone drzewostany objęte zakazem wstępu do lasu

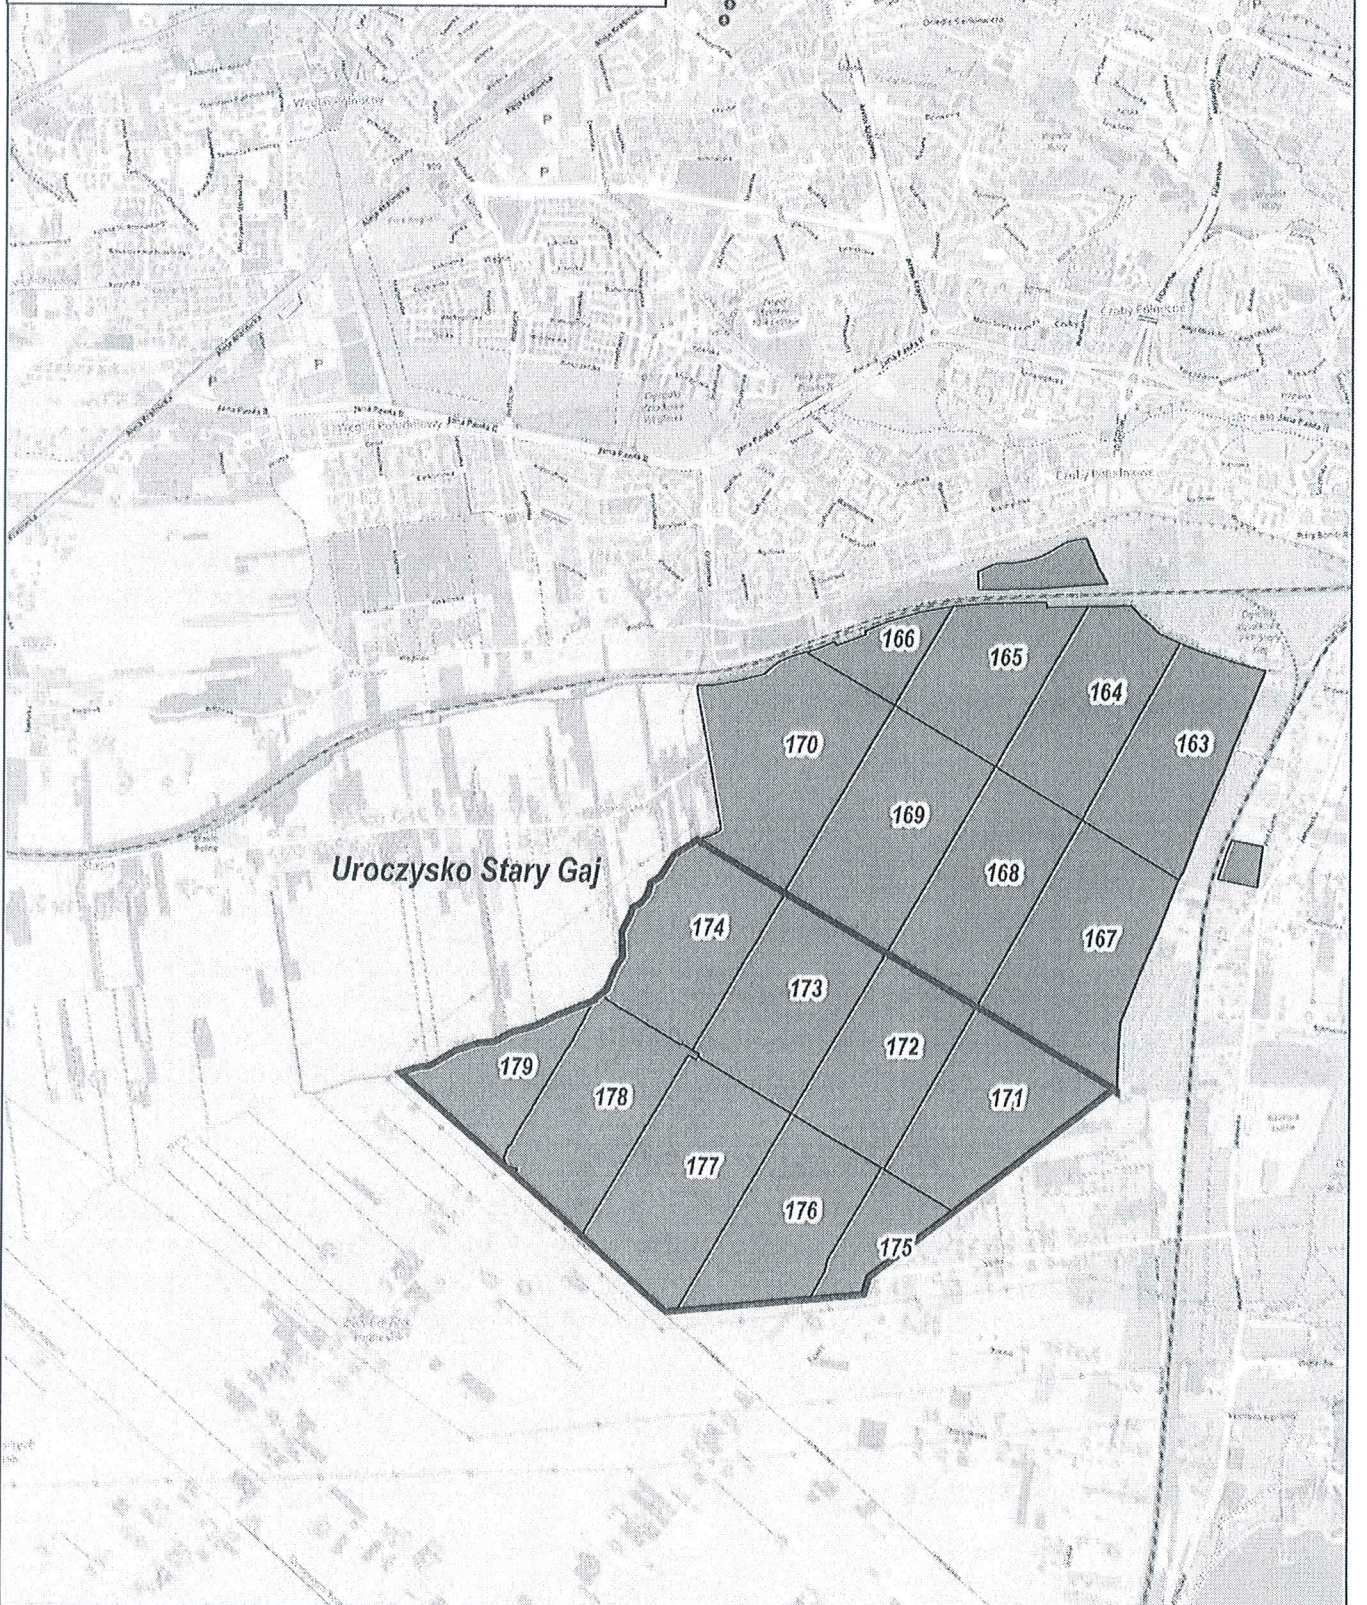

Uroczysko Stary Gaj

 Obszar objęty zakazem wstępu
 Granice oddziałów
Podkład: OSM Standard

NADLESNIK
Nadlesnik w. 0



mgr inż. Adam Kot